

АКТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: Грязевик ТС-569.00.000-13 Ду-125 Ру1,6МПа
Выполнено в соответствии с Правилами Ростехнадзора РФ.

ВЕЛИЧИНА ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ: 2 Мпа
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ 10 мин.

После выдержки под пробным давлением и понижения давления до рабочего, произведен осмотр корпуса и сварочных швов.

Результаты проверки: признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов, потения, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъемных соединениях не установлено.

Вывод: оборудование успешно прошло испытание и готово к применению по назначению.

ОТК РЦК

ОТК
* I *
РЦК

«24» июля 2015 г.

ГРЯЗЕВИК ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СЕРИЯ 5.903-13
ТС-569.00.000
ПАСПОРТ

1. Назначение

Грязевик абонентский (тепловых пунктов) предназначен для отфильтровывания воды от средних и крупных взвешенных частиц, отвода очищенной воды и очистки нижней части корпуса от накопившейся грязи путем повышения давления.

Конструктивно грязевик горизонтальный представляет из себя узел расширения трубопровода, с изменением направления потока воды, внутри которого установлен сетчатый фильтрующий элемент.

2. Устройство и принцип работы

Грязевик ТС-569 представляет собой цилиндрический корпус с фланцевым присоединением к трубопроводу водоснабжения и специальной сеткой произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для фильтрации воды. В грязевике происходит выпадение больших и средних взвешенных частиц в осадок. Осадок накапливается на дне грязевика.

Работа грязевика состоит в приеме исходной воды, фильтровании ее от средних, а также больших взвешенных частиц, отводе очищенной воды и периодической чистке нижней части корпуса.


3. Основные характеристики грязевиков ТС-569

Параметры	P_y , МПа	D_y , мм	м ³ /час	$D_h \times S$, мм	L, мм	H1, мм	M, кг
ТС-569.00.000-08	1,6	40	6	57x3,5	345	406	16,3
ТС-569.00.000-09		50	10	76x4	365	456	19,4
ТС-569.00.000-10		65	18	89x4	425	534	29,4
ТС-569.00.000-11		80	26	108x3,5	425	569	33,5
ТС-569.00.000-12		100	40	133x6	525	662	62,2
ТС-569.00.000-13		125	58	159x4,4	525	732	70,4
ТС-569.00.000-14		150	89	194x6	650	928	118
ТС-569.00.000-15		200	158	273x6	850	1163	266,7

* - размеры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

* - изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию грязевика, не влияющие на его технические характеристики.

4. Эскиз грязевика

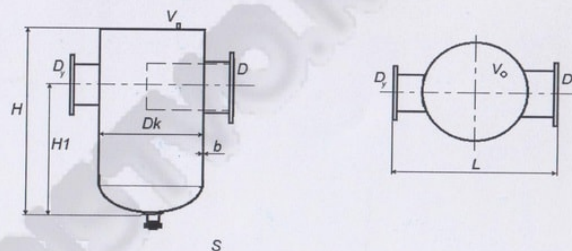

5. Гарантийные обязательства

Гарантированный срок службы грязевика: 12 месяцев.

Срок эксплуатации грязевика: до 20 лет.

Дата изготовления: «24» Июля 2015 г.

Грязевики не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация! Регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98 г.

6. Изготовитель

Наименование: ООО «Ростовский Центр Комплектации»

Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 33а/47

Телефон: (863) 245-28-93, 207-04-11

Факс: (863) 245-44-55, 245-42-45

Почта: 2454455@mail.ru

Сайт: www.cent-r-k.com www.manometr-rsc.ru

www.otbornoe-ustroistvo.ru

