

АКТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: Грязевик ТС-566.00.000-08 Ду-500 Ру1,6МПа
Выполнено в соответствии с Правилами Ростехнадзора РФ.

ВЕЛИЧИНА ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ: 2 Мпа
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ 10 мин.

После выдержки под пробным давлением и понижения давления до рабочего, произведен осмотр корпуса и сварочных швов.

Результаты проверки: признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов, потения, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъёмных соединениях не установлено.

Вывод: оборудование успешно прошло испытание и готово к применению по назначению.

ОТК РЦК



«09» сентября 2015 г.

ГРЯЗЕВИК
СЕРИЯ 5.903-13
ТС-566.00.000
ПАСПОРТ

1. Назначение

Грязевик горизонтальный предназначен для отфильтровывания воды от средних и крупных взвешенных частиц, отвода очищенной воды и очистки нижней части корпуса от накопившейся грязи путем повышения давления.

Конструктивно грязевик горизонтальный представляет из себя узел расширения трубопровода, с изменением направления потока воды, внутри которого установлен сетчатый фильтрующий элемент.

2. Устройство и принцип работы

Грязевик ТС-566 представляет собой цилиндрический корпус с фланцевым присоединением к трубопроводу водоснабжения и специальной сеткой произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для фильтрации воды. В грязевике происходит выпадение больших и средних взвешенных частиц в осадок. Осадок накапливается на дне грязевика.

Работа грязевика состоит в приеме исходной воды, фильтровании ее от средних, а также больших взвешенных частиц, отводе очищенной воды и периодической чистке нижней части корпуса.


3. Основные характеристики грязевиков ТС-566

Параметры	Ру, МПа	Ду, мм	м ³ /час	Дв, мм	Д1, мм	L, мм	M, кг
ТС-566.00.000-16	1	500	989	514	620	2805	730
ТС-566.00.000-17		600	1424	614	725	2902	863
ТС-566.00.000-18		700	1938,6	704	840	3120	1135
ТС-566.00.000-19		800	2532	802	950	3688	1710
ТС-566.00.000-20		900	3205	900	1050	3330	1704
ТС-566.00.000-21		1000	3957	1000	1160	4000	2447
ТС-566.00.000-22		1200	5697	1198	1380	4110	3339
ТС-566.00.000-23		1400	7755	1392	1590	4210	3912

* - размеры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

* - изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию грязевика, не влияющие на его технические характеристики.

4. Эскиз грязевика

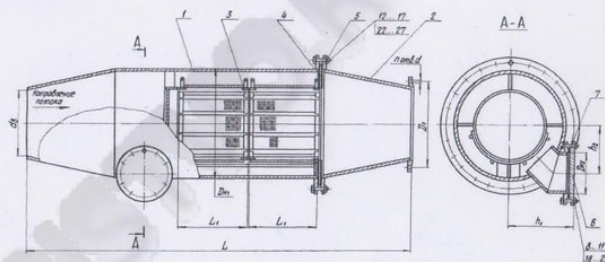

5. Гарантийные обязательства

Гарантированный срок службы грязевика: 12 месяцев.

Срок эксплуатации грязевика: до 20 лет.

Дата изготовления: «09» сентября 2015 г.

Грязевики не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация! Регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98 г.

6. Изготовитель

Наименование: ООО «Ростовский Центр Комплектации»

Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 33а/47

Телефон: (863) 245-28-93, 207-04-11

Факс: (863) 245-44-55, 245-42-45

Почта: 2454455@mail.ru

Сайт: www.centр-k.com www.manometr-rsc.ru

www.otbornoje-ustroistvo.ru

