

## АКТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

**ОБОРУДОВАНИЕ:** Грязевик ТС-565.00.000-06 Ду-150 Ру1,6МПа  
Выполнено в соответствии с Правилами Ростехнадзора РФ.

**ВЕЛИЧИНА ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ:** 2 Мпа  
**ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ** 10 мин.

После выдержки под пробным давлением и понижения давления до рабочего, произведен осмотр корпуса и сварочных швов.

Результаты проверки: признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов, потения, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъемных соединениях не установлено.

Вывод: оборудование успешно прошло испытание и готово к применению по назначению.

ОТК РЦК



«09» сентября 2015 г.

**ГРЯЗЕВИК**  
**СЕРИЯ 5.903-13**  
**ТС-565.00.000**  
**ПАСПОРТ**

## 1. Назначение

Грязевик горизонтальный предназначен для отфильтровывания воды от средних и крупных взвешенных частиц, отвода очищенной воды и очистки нижней части корпуса от накопившейся грязи путем повышения давления.

Конструктивно грязевик горизонтальный представляет из себя узел расширения трубопровода, с изменением направления потока воды, внутри которого установлен сетчатый фильтрующий элемент.

## 2. Устройство и принцип работы

Грязевик ТС-565 представляет собой цилиндрический корпус с фланцевым присоединением к трубопроводу водоснабжения и специальной сеткой произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для фильтрации воды. В грязевике происходит выпадение больших и средних взвешенных частиц в осадок. Осадок накапливается на дне грязевика.


Работа грязевика состоит в приеме исходной воды, фильтровании ее от средних, а также больших взвешенных частиц, отводе очищенной воды и периодической чистке нижней части корпуса.

## 3. Основные характеристики грязевиков ТС-565

Параметры	Ру, МПа	Dу, мм	м³/час	DhxS, мм	L, мм	h, мм	M, кг
ТС-565.00.000	2,5	150	89	426x14	1400	325	339
ТС-565.00.000-01		200	158		1340		351
ТС-565.00.000-02		250	247,3	1400	365	365	
ТС-565.00.000-03		300	356	478x15	1660	395	473
ТС-565.00.000-04	1,6	350	484,6	530x18	1750	429	613
ТС-565.00.000-05		400	633	630x18	2080	490	783
ТС-565.00.000-06		150	89	426x11	1300	325	265
ТС-565.00.000-07		200	158	426x10	1330		334
ТС-565.00.000-08		250	247,3	426x11	1390	365	284
ТС-565.00.000-09		300	356	478x12	1645	395	418
ТС-565.00.000-10		350	484,6	530x14	1750	430	480
ТС-565.00.000-11		400	633	630x16	2050	490	723
ТС-565.00.000-12	1	150	89	426x9	1300	325	232
ТС-565.00.000-13		200	158		1240		241
ТС-565.00.000-14		250	247,3	1300	365	235	
ТС-565.00.000-15		300	356	478x9	1555	395	316
ТС-565.00.000-16		350	484,6	530x10	1740	430	377
ТС-565.00.000-17		400	633	630x12	2060	490	520

- \* - размеры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.
- \* - изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию грязевика, не влияющие на его технические характеристики.

## 4. Эскиз грязевика

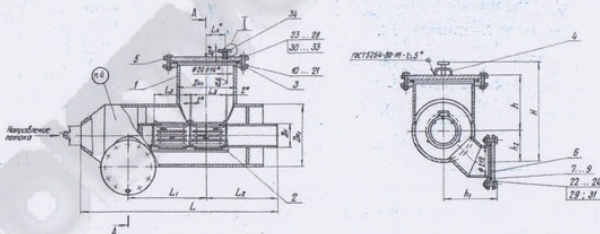

## 5. Гарантийные обязательства

Гарантированный срок службы грязевика: 12 месяцев.  
Срок эксплуатации грязевика: до 20 лет.  
Дата изготовления: «09» сентября 2015 г.

Грязевики не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ)», в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация! Регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98 г.

## 6. Изготовитель

Наименование: ООО «Ростовский Центр Комплектации»  
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 33а/47  
Телефон: (863) 245-28-93, 207-04-11  
Факс: (863) 245-44-55, 245-42-45  
Почта: 2454455@mail.ru  
Сайт: www.centр-k.com www.manometr-rsc.ru  
www.otbornoe-ustroistvo.ru

