

АКТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: Грязевик ТС-568.00.000-06 Ду-350 Ру1,6МПа
Выполнено в соответствии с Правилами Ростехнадзора РФ.

ВЕЛИЧИНА ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ: 2 Мпа
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ПРОБНОГО ДАВЛЕНИЯ 10 мин.

После выдержки под пробным давлением и понижения давления до рабочего, произведен осмотр корпуса и сварочных швов.

Результаты проверки: признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов; потения, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъемных соединениях не установлено.

Вывод: оборудование успешно прошло испытание и готово к применению по назначению.

ОТК РЦК

ОТК
* 1 *
РЦК

«09» сентября 2015 г.

ГРЯЗЕВИК
СЕРИЯ 5.903-13
ТС-568.00.000
ПАСПОРТ

1. Назначение

Грязевик вертикальный предназначен для отфильтровывания воды от средних и крупных взвешенных частиц, отвода очищенной воды и очистки нижней части корпуса от накопившейся грязи путем повышения давления.

Конструктивно грязевик горизонтальный представляет из себя узел расширения трубопровода, с изменением направления потока воды, внутри которого установлен сетчатый фильтрующий элемент.

2. Устройство и принцип работы

Грязевик ТС-568 представляет собой цилиндрический корпус с фланцевым присоединением к трубопроводу водоснабжения и специальной сеткой произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для фильтрации воды. В грязевике происходит выпадение больших и средних взвешенных частиц в осадок. Осадок накапливается на дне грязевика.

Работа грязевика состоит в приеме исходной воды, фильтрации ее от средних, а также больших взвешенных частиц, отводе очищенной воды и периодической чистке нижней части корпуса.


3. Основные характеристики грязевиков ТС-568

Параметры	Ру, МПа	Ду, мм	м ³ /час	ДххS, мм	L, мм	H, мм	M, кг
ТС-568.00-000	2,5	350	484,6	377х9	1200	1960	1232
ТС-568.00-000-01		400	633	426х7	1200	2010	1257
ТС-568.00-000-02		500	989	530х10	1340	2110	1567
ТС-568.00-000-03		600	1424	630х12	1500	2270	1927
ТС-568.00-000-04		700	1939	720х14	1700	2460	2784
ТС-568.00-000-05		800	2532	820х14	1800	2560	2924
ТС-568.00-000-06	1,6	350	484,6	377х9	1200	1910	1042
ТС-568.00-000-07		400	633	426х8	1200	1960	1054
ТС-568.00-000-08		500	989	530х8	1340	2060	1107
ТС-568.00-000-09		600	1424	630х10	1500	2200	1627
ТС-568.00-000-10		700	1939	720х10	1700	2390	2256
ТС-568.00-000-11		800	2532	820х12	1800	2490	2384
ТС-568.00-000-12		900	3205	920х12	2000	2660	3346
ТС-568.00-000-13		1000	3957	1020х14	2000	2760	3507

* - размеры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

* - изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию грязевика, не влияющие на его технические характеристики.

4. Эскиз грязевика

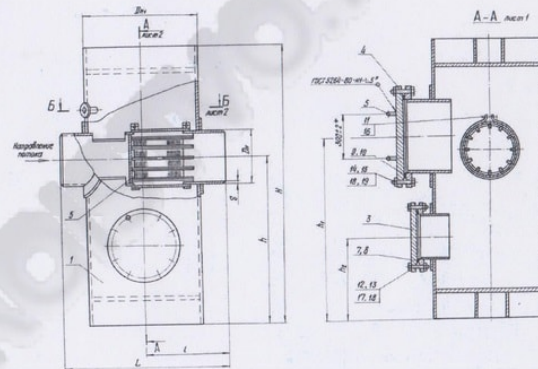

5. Гарантийные обязательства

Гарантированный срок службы грязевика: 12 месяцев.

Срок эксплуатации грязевика: до 20 лет.

Дата изготовления: «09» сентября 2015 г.

Грязевики не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация! Регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98 г.

6. Изготовитель

Наименование: ООО «Ростовский Центр Комплектации»

Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 33а/47

Телефон: (863) 245-28-93, 207-04-11

Факс: (863) 245-44-55, 245-42-45

Почта: 2454455@mail.ru

Сайт: www.centri-k.com www.manometr-rsc.ru

www.otbornoje-ustroistvo.ru

